
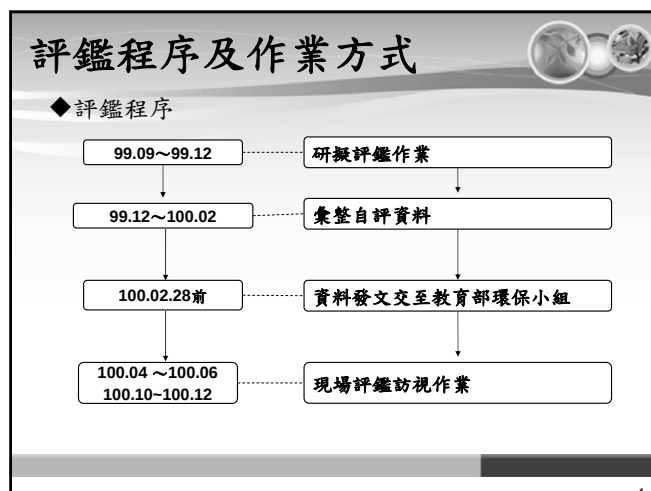
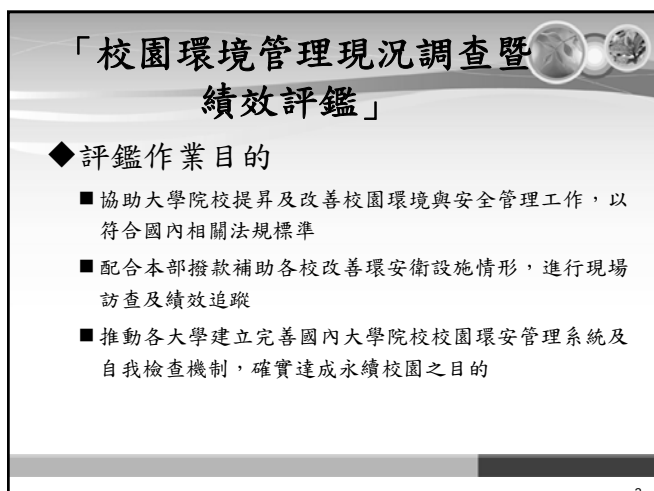


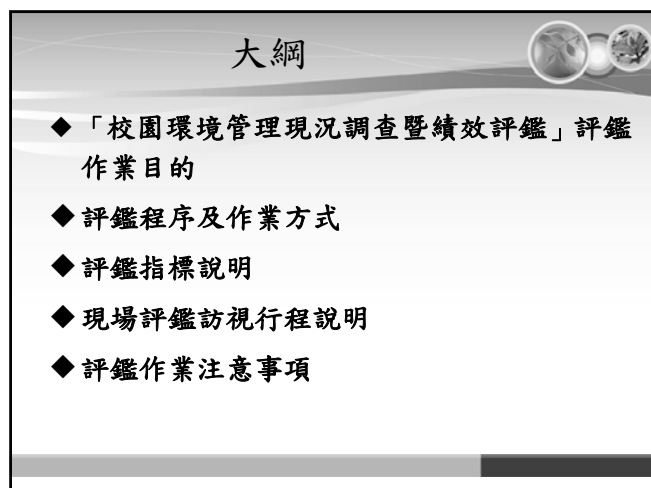

評鑑程序及作業方式

- ◆大學院校校園環境管理自我評鑑細項指標暨撰寫指引
- ◆大學院校校園環境、安全與衛生管理、災害防救管理相關法規查核表
 - 置於教育部環保小組網站 (<http://www.edu.tw/environmental/index.aspx>)上供各校自我檢視參考

7

評鑑程序及作業方式

- ◆各校提報評鑑資料
 - 上半年度受評學校於100年2月28日前；下半年度受評學校於100年8月31日前提送：
- 「大學院校校園環境與安全管理現況調查暨自我評鑑報告」書面資料5份及電子檔案(光碟)5份(本文請以100頁以內為原則，相關佐證資料請以電子檔案檢附)
 - 評鑑資料字體請以12號字、標楷體，行距以最小行高方式編寫，並以A4規格紙張列印

8

評鑑程序及作業方式

- ◆各校提報評鑑資料包含
 - 「大學院校校園環境與安全管理現況調查暨自我評鑑表」
 - 【該資料請膠裝成冊，採A4紙張黑白雙面印刷，封面使用淡藍色粉彩紙但無須使用光面膠裝】
 - 評鑑訪視現場陳列書面文件清單
 - 【該資料無需膠裝，採A4紙張黑白雙面印刷，採訂書針裝訂即可】
 - 評鑑訪視路線圖及參訪點說明
 - 【該資料無需膠裝，採A4紙張黑白雙面印刷，採訂書針裝訂即可】

9


評鑑程序及作業方式

- ◆於評鑑訪視當天
 - 請學校提供簡報書面資料1式5份
 - 相關佐證資料請於訪視現場陳列
 - 請學校無需致贈紀念品或提供非評鑑之相關物品
 - 請代訂評鑑委員及相關人員之餐盒，其費用由執行單位支付，確定份數於訪視前告知。

10

評鑑指標說明

◆法規查核表

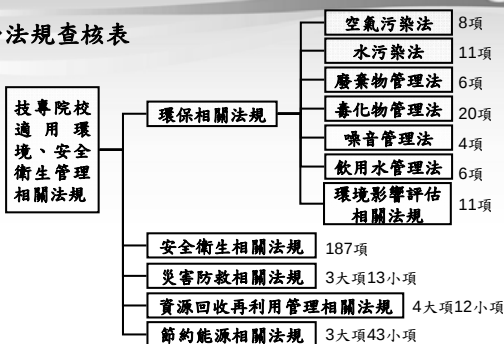

11

評鑑指標說明

◆評鑑指標及內容

2. 98年度大學院校環安衛管理績效評鑑建議回覆情形【佔40%】

- 改善比例達80%以上者
- 改善比例為50%-80%者
- 改善比例低於50%者

3. 校園環境、安全衛生及災害管理現況查核【佔60%】

- 能源與資源管理現況查核(15%)
- 環境保護管理現況查核(15%)
- 安全衛生管理現況查核(15%)
- 災害防救管理現況查核(15%)

12

評鑑指標說明

■ 大學院校校園環境管理自我評鑑細項指標暨撰寫指引

環境保護管理	- 環境保護規劃及管理 - 廢棄物清除及處理 - 環境保護教育訓練及宣導成效	- 污染防治措施管理與成效 - 生態校園及環境整潔
能源與資源管理	- 資源使用政策及目標設定 - 節水措施具體做法 - 採購使用綠色產品具體做法 - 能資源教育訓練及宣導成效	- 節能措施具體做法 - 資源回收再利用具體做法
安全衛生管理	- 安全衛生管理及組織設置 - 職業災害預防及作業管理 - 安全衛生教育訓練及宣導成效	- 安全衛生管理規章及計畫 - 安全衛生績效
災害防救管理	- 災害防救管理研訂及體系建立 - 校園環境及建築防災檢查與補強 - 緊急應變程序與災害善後措施規劃 - 災害防救教育訓練及宣導成效	災害防救設備及物品設置

13

評鑑指標說明

◆ 評鑑評等

評鑑等第
■ 特優：總分達90分以上者
■ 優：總分達80分以上，但未達90分者
■ 良：總分達70分以上，但未達80分者
■ 可：評鑑總分達60分以上，但未達70分者

14

現場評鑑訪視行程說明

◆ 現地訪視議程

時間	議程	時間(分)
下午		
13:30-14:00	主席致詞&評鑑委員介紹 校方簡報	30
14:00-15:25	現地訪視	85
15:25-15:40	書面資料檢視	15
15:40-16:10	綜合座談	30

各校現場評鑑訪視時間計為170分鐘

15

評鑑作業注意事項

- ◆ 學校繳交評鑑資料時間為上半年度受評學校於100年2月28日前；下半年度受評學校於100年8月31日止，以公文方式寄送達「教育部環保小組收」(100台北市忠孝東路1段172號3樓)，並以教育部收文戳為憑；請於信封上註明「100年大學院校校園環境管理現況暨績效評鑑資料」
- ◆ 為協助處理各大學院校對於評鑑作業之相關問題，爰建立諮詢窗口，各大學院校可透過電話、傳真、電子郵件等方式提出。本計畫窗口於收到相關問題後，將儘速予以回覆

16

學校常見評鑑缺失

◆ 評鑑作業行政配合與重點政策推動情形

- 應加強開設安全衛生、永續發展等通識課程，與提升綠色採購比率

◆ 環境保護管理

- 實驗室廢液貯存宜有累積量登記、適當容積之承接盤與分類宜清楚
- 部份學校餐廳油水分離槽設計不良，或未依規定操作，以致含油廢水排放
- 健康中心感染性廢棄物應依法委外清理，並符合相關規定貯存

◆ 能源與資源管理

- 校園澆灌用水及生活次級用水，盡可能利用污水廠放流水或雨水回收再利用
- 節能燈具汰換時，宜改用T5燈具
- 宿舍冷氣宜改為使用者付費，培養節能觀念
- 圖書大樓為用電量最高場所，考量將圖書依師生參閱使用率高低，分層分區置放，達節能之目標



17

學校常見評鑑缺失

◆ 安全衛生管理

- 依法訂定工作守則並向檢查機構報備
- 依法設置一級勞工安全衛生管理單位
- 實驗室化學藥品應置備物質安全資料表及危害物質清單，並應依GHS制度製作MSDS且更新標示
- 電器開關箱需有隔板；氣體鋼瓶應確實固定；滅火器過期

◆ 災害防救管理

- 應依各項緊急應變程序及應變計畫定期檢討
- 宜結合年度民防團演練，擴大辦理全校性之疏散避難演練，強化教職員工生緊急應變作為
- 宜開設「災害防救通識教育課程」，強化學生防災素養



18



於評鑑期間，若有任何問題，歡迎隨時與執行單位逕行聯絡。謝謝！

◆單位：教育部環保小組

◆聯絡人：

■許惠珍小姐(02-77367905)

■吳宜樺小姐(02-77397916)

19



Thank you for your kind attention

20